



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
Praça Juscelino Kubitschek, s/n – CEP 35420-000 – Minas Gerais  
(31) 3557-9003

Ofício nº 427/2021/SEGOV

Mariana, 29 de novembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor  
Ronaldo Alves Bento  
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Mariana

**Assunto:** Requerimento 224/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
Protocolado sob nº 852  
EM 29/11/21 14:33  
Skarlett Paulo

Excelentíssimo Senhor Presidente:

O objetivo da Secretaria de Governo e Relações Institucionais é de sempre garantir a interlocução eficiente e ágil com a administração pública municipal.

Entretanto, deve ser ressaltado que a atribuição é sempre de direcionamento e encaminhamento das demandas apresentadas para respostas, atendimentos e ou soluções do que for apresentado/requerido às devidas secretarias e seus respectivos secretários, visto que, inexistente subordinação e hierarquia entre os secretários, ao contrário, reina a independência na medida em que, cada secretário é ordenador de despesas da sua própria secretaria, portanto, responsável objetivamente por seus atos.

Repiso, inexistindo, qualquer intervenção da Secretaria de Governo nas decisões de cada secretário.


Sendo assim, ao receber o que foi demandado será imediatamente direcionado aos departamentos competentes, dando ciência e requerendo respostas e ou informações o quanto antes para encaminhá-las e responder ao requerente/solicitante.

Cabe ressaltar que os prazos fixados para respostas aos entes solicitantes, devem ser, de acordo com a legislação pátria, respeitados.

Em resposta ao requerido à Prefeitura de Mariana, objetivando obter informações no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana - SAAE, encaminho a reposta apresentada através do Ofício/Diretoria Executiva SAAE Mariana nº 143/2021, em anexo.

Cordialmente apresento votos de estima, permanecendo á disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,

  
**Edvaldo Santos de Andrade**  
Secretário Municipal de Governo

OFÍCIO/DIRETORIA EXECUTIVA SAAE MARIANA Nº143/2021.

Mariana/MG, 26 de novembro de 2021.

À Câmara Municipal de Mariana/MG

Ref.: Resposta ao Ofício de Gabinete nº224/2021.

Ilmo. Sr. Vereador Ronaldo Alves Bento,

Em resposta a solicitação constante do ofício de referência, em que apresenta diversas indagações acerca do sistema de abastecimento do distrito/bairro Passagem de Mariana, a Autarquia por meio de seu Diretor Geral, assessorado por sua equipe técnica, responde:

**INDAGAÇÃO:** “O reservatório em questão tem capacidade de quantos litros de água? Como funciona o sistema de abastecimento e a distribuição para as casas? Como e quando são realizadas as manobras? Quais são as ruas abastecidas por essa caixa d’água?”

**RESPOSTA:** Apresentado as dimensões infra, o reservatório lá existente possui a capacidade de reservação de 207.000 (duzentos e sete mil litros de água.

Dimensões do reservatório:  $9 \times 10 = 90 \text{ m}^2$

Profundidade: 2,30 m

**Volume:**  $207 \text{ m}^3$  ou 207.000 litros de água

**RESPOSTA:** O bairro Passagem de Mariana é abastecido atualmente por dois sistemas de distribuição de água, sendo um deles por gravidade (cujas ruas abastecidas estão apresentadas em documento anexo), e outro por sistema de bombeamento, que abastece a maior parte do bairro. As captações responsáveis pelo abastecimento desses sistemas são: Pantera (bombeamento); Efigênia e Taquaral (reservatório), sendo que este último conta ainda com contribuição de abastecimento por caminhão pipa de 20 mil litros direto no reservatório, a fim de compensar o volume insuficiente das captações.



Ronaldo Camelo  
Diretor Geral  
SAAE Mariana

**RESPOSTA:** As manobras realizadas no bairro Passagem de Mariana atualmente são: desligamento do sistema de bombeamento diariamente das 19:00 às 06:00 h e fechamento da saída do reservatório em dias alternados das 19:00 às 06:00 h para reservação completa e distribuição na manhã seguinte.

**RESPOSTA:** Relação de ruas abastecidas pelo reservatório apresentadas em mapa anexo (ANEXO I).

**INDAGAÇÃO:** "Moradores relatam que o abastecimento deste reservatório é realizado por caminhão pipa. Essa informação procede? Em positivo, qual a razão da constante falta de água no distrito, já que o local tem sido abastecido? Qual a frequência deste abastecimento?"

**RESPOSTAS:** Para que as questões levantadas sejam respondidas de maneira que não haja dúvidas acerca deste tema, é necessário que se tenha conhecimento de como opera todo o Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Passagem de Mariana.

Atualmente, o Distrito de Passagem de Mariana é em parte abastecido pela Estação de Tratamento de Água SUL (ETA SUL), que se localiza no próprio Distrito, pela bomba de Passagem de Mariana, que recebe água da captação denominada Pantera, e por gravidade pelo Reservatório de Passagem, que recebe água da captação denominada Efigênia.

Cada um desses pontos de distribuição fornece água à uma região do Distrito, não sendo somente o reservatório o único responsável pelo abastecimento da população. Sendo, a Vila São Vicente abastecida pela ETA SUL, a parte baixa do Distrito abastecida pela Bomba de Passagem, e a parte superior abastecida pelo Reservatório de Passagem. Portanto, para que o SAAE pudesse responder à questão sobre a falta de água em algum determinado ponto, seria necessário que houvesse o conhecimento da região pontual correta de onde há a reclamação por parte dos moradores.

Nos períodos de estiagem há uma redução extrema na vazão dos mananciais que abastecem o distrito, principalmente a captação da Efigênia, e por isso tem-se a necessidade do abastecimento suplementar com caminhão pipa no Reservatório de Passagem de Mariana. Esse abastecimento suplementar é a melhor maneira de se atingir uma parte maior da população e de forma mais rápida quando comparada ao abastecimento individualizado por residência, ou seja, o caminhão abastecer as caixas d'água de todas as residências atingidas pelo desabastecimento.

É importante salientar que a água utilizada pelos caminhões pipa para ser direcionada ao Reservatório de Passagem de Mariana, é monitorada pelo SAAE através de análises realizadas em amostras coletadas nos tanques desses caminhões e só são liberadas para o abastecimento quando estão dentro dos padrões exigidos pela legislação competente.

Ronaldo Camelo  
Diretor Geral  
SAAE Mariana

Passadas estas informações é necessário que se entenda que a questão de falta de água no Distrito se dá pelo fato do consumo excessivo pela população, pois todo abastecimento acontece de forma ascendente, ou seja, das casas que estão no nível mais baixo para as casas com níveis superiores. Se a população do nível mais baixo tem um consumo excessivo as que estão no nível mais alto não recebem água.

Na região do reservatório existem nascentes que poderiam ser utilizadas no abastecimento? Se positivo, há a possibilidade de intervenções para que o local possa captar essa água?


**INDAGAÇÃO:** “Na Região do reservatório existem nascentes que poderiam ser utilizadas no abastecimento? Se positivo, há a possibilidade de intervenções para que o local possa captar essa água?”

**RESPOSTA:** Não existem nascentes na região. A equipe técnica do SAAE já realizou um levantamento para identificação de possíveis novas fontes para abastecimento, porém não se encontrou viabilidade técnica para sua utilização.

Desta feita, consideramos que enfrentado e respondido ponto a ponto cada indagação.

Em tempo, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

  
**RONALDO CAMELO DA SILVA**

Diretor Executivo - SAAE Mariana/MG



**Endereço**

Rua José Raimundo Figueiredo  
Nº 580 – Bairro São Cristóvão  
CEP- 35425-059




31 3558-3060

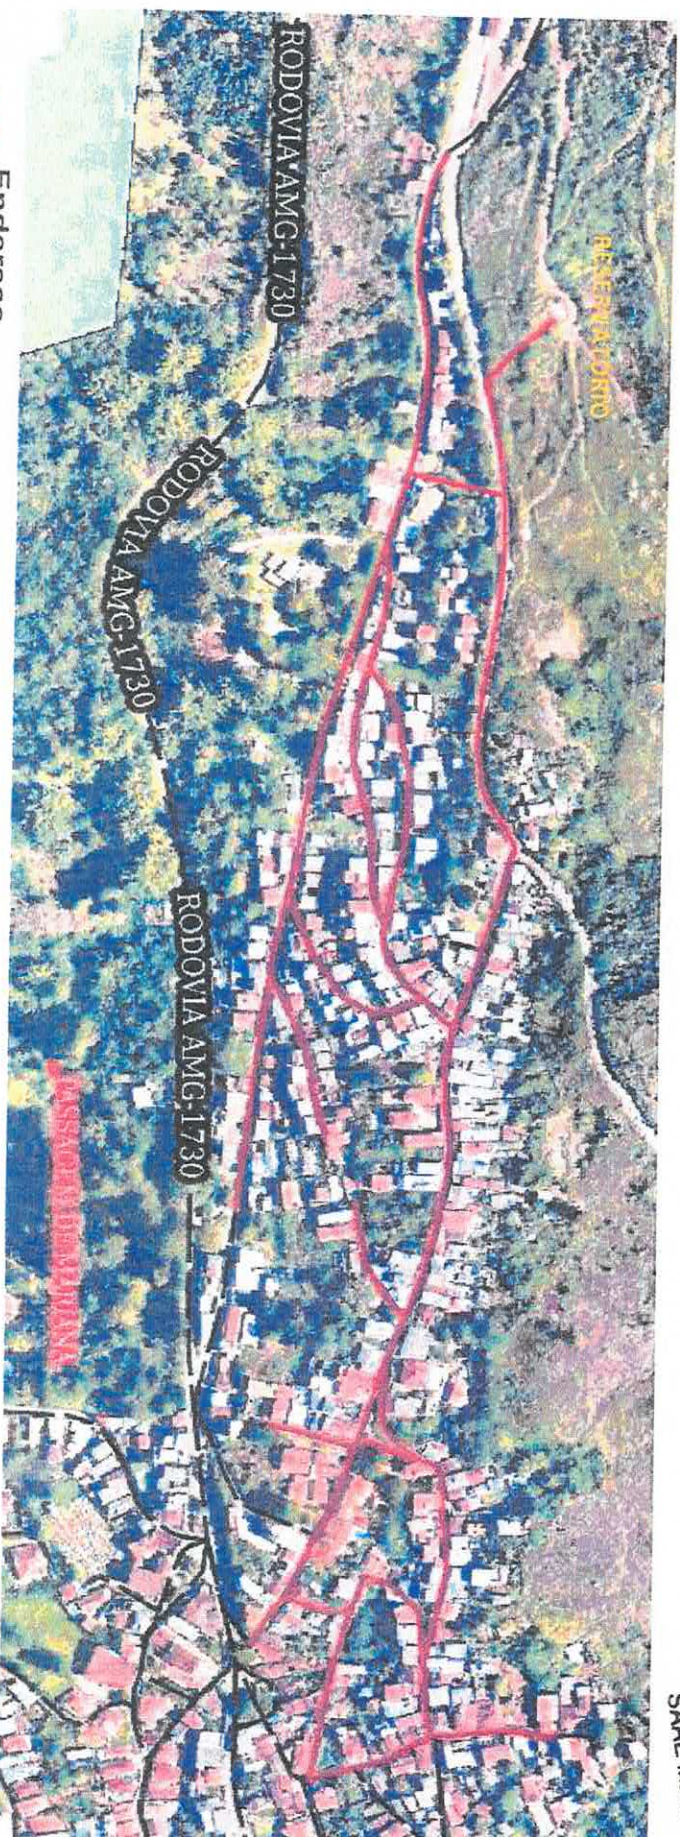


[www.saaemariana.mg.gov.br](http://www.saaemariana.mg.gov.br)

**ANEXO I – Relação de logradouros abastecidos por gravidade no Bairro Passagem de Mariana:**

- Rua João Batista (com exceção da parte baixa),
- Travessa João Batista,
- Rua José Alves Viana,
- Rua Caminho do Gogô,
- Rua do Neto,
- Rua Coronel João Paulo,
- Rua João Agdo Tavares,
- Rua Beralina G de Souza.

  
Ruyardo Carneiro  
Diretor Geral  
SAAE Mariana



**Endereço**

  
Rua José Raimundo Figueiredo  
Nº 580 – Bairro São Cristóvão  
CEP- 35425-059

 31 3558-3060

 [www.saaemariana.mg.gov.br](http://www.saaemariana.mg.gov.br)



# Câmara Municipal de Mariana

Gabinete Vereador Ronaldo Bento

Rua Marquês de Pombal, 40 / Bairro Rosário - Mariana / MG

(31) 3558 -5523

vereadorronaldobento@gmail.com

Requerimento N.º \_\_\_\_\_ / 2021

Câmara Municipal de Mariana

Protocolado sob nº 0024

Em 27/10/2021 às 15:59

*[Handwritten signature]*

Dileto Plenário

O Vereador que esta subscreve, regimentalmente amparado, apresenta à Mesa, ouvido o Plenário, para que após aprovado, seja remetido cópia deste procedimento à Secretaria de Obras e ao SAAE para que nos prazos da lei, apresentem informações:

Considerando as atribuições deste edil como fiscalizador e representando os anseios da população, neste documento requer-se informações referentes à distribuição de água no distrito de Passagem de Mariana, baseado em relatos de moradores que vivem diariamente os problemas de abastecimento. Em particular a ser relatado neste requerimento, precisamente as ruas da parte alta onde encontra-se instalada a caixa d'água acima da estação ferroviária que abastece as casas da localidade.

Em síntese ao que discorre, solicito as informações:

- O reservatório em questão tem capacidade para quantos litros de água? Como funciona o sistema de abastecimento e a distribuição para as casas? Como e quando são realizadas as manobras? Quais ruas são abastecidas por essa caixa d'água?
- Moradores relatam que o abastecimento deste reservatório é realizado por caminhão pipa. Essa informação procede? Em positivo, qual a razão da constante falta de água no distrito, já que o local tem sido abastecido? Qual a frequência deste abastecimento?
- Na região do reservatório existem nascentes que poderiam ser utilizadas no abastecimento? Se positivo, há a possibilidade de intervenções para que o local possa captar essa água?

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 27/10/2021

*[Handwritten signature]*

Em visita in loco, observou-se que o local é de livre e irrestrito acesso. Porém, entende-se que não deveria, uma vez que pode estar suscetível a vandalismo e uso impróprio do lugar, o que pode acarretar contaminação da água por incalculáveis ações desrespeitosas. Porque demandas emergentes no local ainda não foram solucionadas como: controle de entrada e saída de pessoas, bem como de veículos; reposicionamento das cercas que estão caídas/destruídas, bem como colocação de cadeado nestas e na tampa da caixa, onde também se ausenta a proteção por cadeados?

Os questionamento que seguem são uma tentativa para que em conjunto consiga-se solucionar situações tão recorrentes e necessárias de resolutivas emergentes, principalmente em se tratando de nossa água.

Certo que a presente iniciativa contribuirá para fins pretendidos, conto com o acolhimento e apoio para as tratativas necessárias

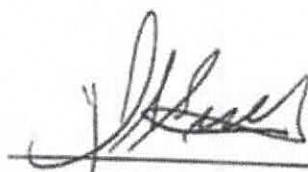
Nestes termos,

Pede e Espera Deferimento.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 27/10/2021  
Pelo Presidente

Mariana, 27 de outubro de 2021.

  
RONALDO BENTO  
Vereador